GRP NO.	RATINGS					POST INSUL NEMA TR*	DIMENSIONS IN INCHES MILLIMETERS SHOWN IN ( )								WT/POLE (INCL. INS.)	
	kV NOM.	kV MAX.	kV BIL	AMPS	kA MOM.		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"R_1"	"R_2"	LBS	kg
G01	7.2	8.3	95	1200	61	202	16.71 (424)	7.5 (190)	28.00 (711)	18.00 (457)	7.00 (178)	6.00 (152)	12.01 (305)	8.88 (226)	91	(41)
G02	14.4	15.5	110			205	19.21 (488)	10.00 (254)	28.00 (711)	18.00 (457)	10.00 (254)	6.00 (152)	12.01 (305)	8.88 (226)	105	(48)
G03	23	27	150			208	23.21 (590)	14.00 (356)	28.00 (711)	18.00 (457)	12.00 (305)	6.00 (152)	12.01 (305)	8.88 (226)	125	(57)
G04	34.5	38	200			210	27.21 (691)	18.00 (457)	36.00 (914)	26.00 (610)	18.00 (457)	6.00 (152)	15.01 (381)	11.88 (302)	154	(70)
G05	46	48.3	250			214	31.21 (793)	22.00 (559)	40.00 (1016)	30.00 (762)	22.00 (559)	6.00 (152)	18.01 (457)	14.88 (356)	202	(92)
G06	69	72.5	350			216	39.44 (1002)	30.00 (762)	52.00 (1321)	42.00 (1067)	32.00 (813)	7.00 (178)	24.01 (610)	20.88 (530)	263	(119)

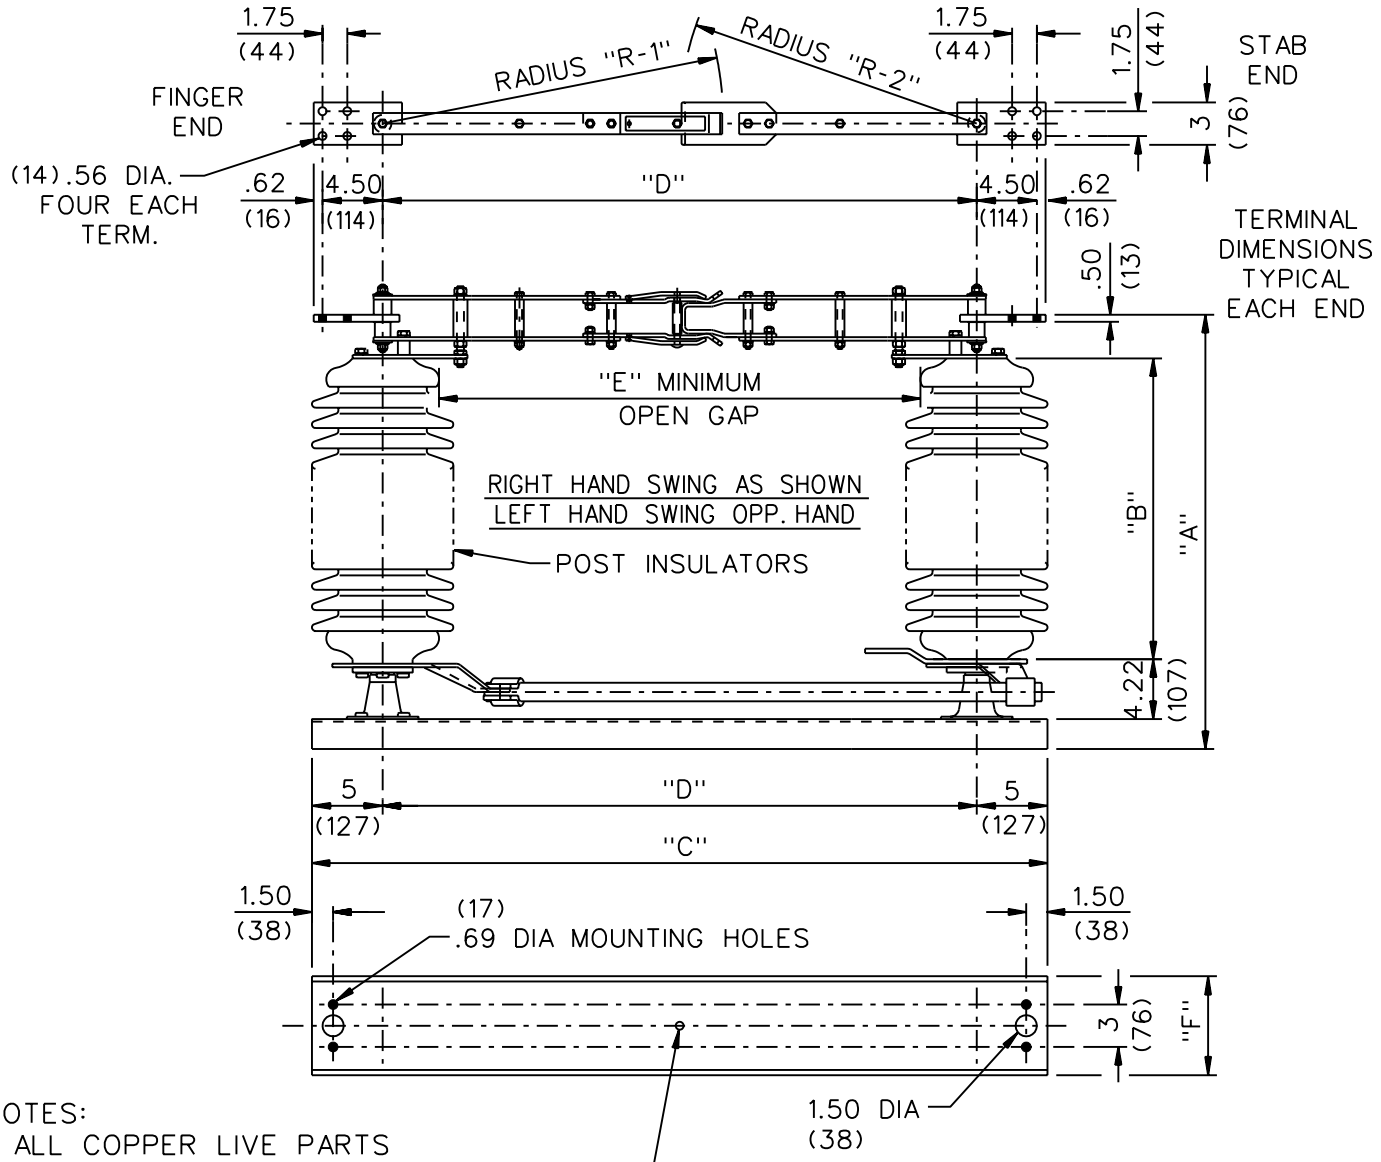

NOTES:
1. ALL COPPER LIVE PARTS
2. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES.
3. DIMENSIONS IN ( ) ARE IN mm.
4. WEIGHTS IN ( ) ARE IN kg.

CODE A 00

Cleaveland / Price Inc. 14000 RT. 993 Trafford, PA 15085-9550 | DISTRIB. 001 | DATE 9/24/2004 | REV. C

CB-C COPPER CENTER BREAK DISCONNECT SWITCH 7.2kV, THRU 69kV, 1200A WITH 3" B.C. INSULATORS

DRAWN GH | CHECKED LAØ | DRAWING No. C26A045