GROUP NO.	RATINGS kV NOM.	kV MAX.	kV BIL	AMPS	kA MOM.	POST INSUL NEMA TR#	DIMENSIONS IN INCHES MILLIMETERS SHOWN IN ITALICS "A"	"A_1"	"B"	"C"	"D"	"D_1"	"E"	"R"	WEIGHT/POLE (INCL. INSUL.) LBS	Kg
G01	7.2	8.3	95	2000	100	202	10 [254]	10.25 [260]	7.50 [191]	45.50 [1156]	15 [381]	20.50 [521]	7 [178]	17.63 [448]	112	[50.8]
G02	14.4	15.5	110	2000	100	205	12.50 [318]	12.75 [324]	10 [254]	45.50 [1156]	15 [381]	20.50 [521]	10 [254]	17.63 [448]	130	[59.0]
G03	23	27	150	2000	100	208	16.50 [419]	16.75 [425]	14 [356]	51.50 [1308]	18 [457]	23.50 [597]	12 [305]	20.63 [524]	167	[75.8]
G04	34.5	38	200	2000	100	210	20.50 [521]	20.75 [527]	18 [457]	63.50 [1613]	24 [610]	29.50 [749]	18 [457]	26.63 [676]	219	[99.4]
G05	7.2	8.3	95	1600	70	202	9.65 [245]	9.9 [251]	7.50 [191]	45.50 [1156]	15 [381]	20.50 [521]	7 [178]	17.63 [448]	112	[50.8]
G06	14.4	15.5	110	1600	70	205	12.15 [309]	12.4 [315]	10 [254]	45.50 [1156]	15 [381]	20.50 [521]	10 [254]	17.63 [448]	130	[59.0]
G07	23	27	150	1600	70	208	16.15 [410]	16.4 [417]	14 [356]	51.50 [1308]	18 [457]	23.50 [597]	12 [305]	20.63 [524]	167	[75.8]
G08	34.5	38	200	1600	70	210	20.15 [512]	20.4 [518]	18 [457]	63.50 [1613]	24 [610]	29.50 [749]	18 [457]	26.63 [676]	219	[99.4]

NOTES:
1. INSULATORS INVERTED FOR UNDERHUNG MOUNTING.
2. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES.
3. DIMENSIONS IN [ ] ARE IN mm.
4. WEIGHTS IN [ ] ARE IN kG.

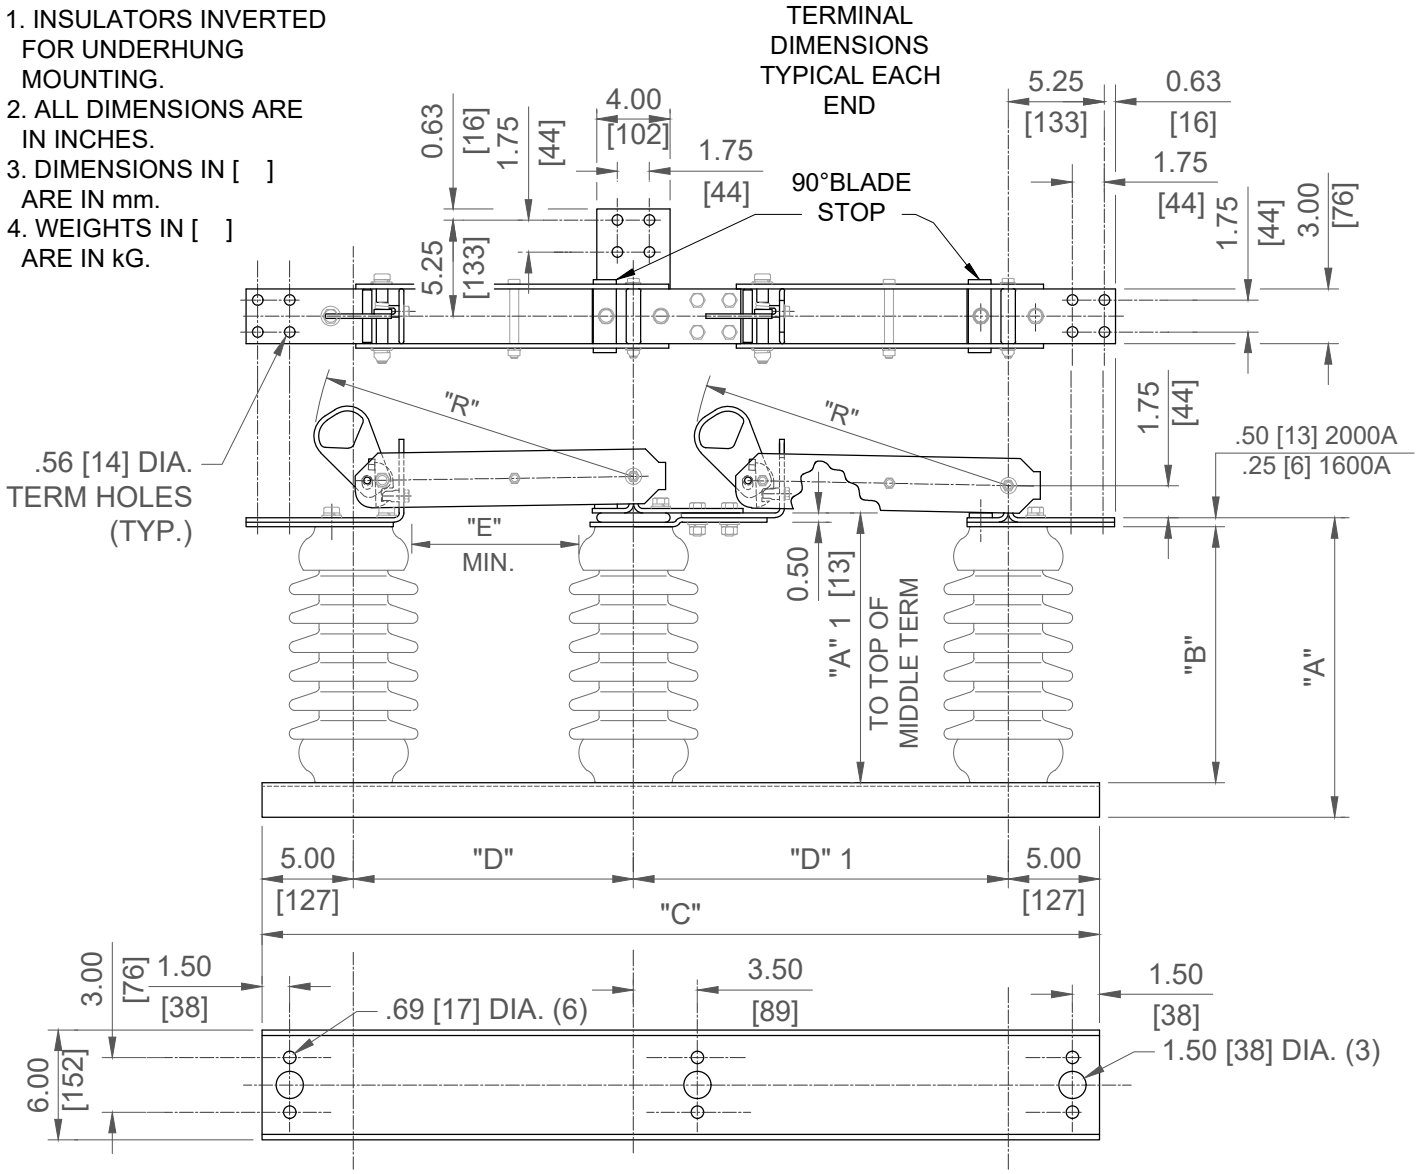

Cleaveland/Price Inc.

REV	VERSION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	SHEET	SCALE
E	1	GH	SF		01/29/1990	1 OF 1	PROPORTIONAL

LCO-CT COPPER TANDEM TRANSFER DISCONNECT SWITCH 7.2kV-34.5kV 1600 & 2000 AMPS

DWG NO. C102A246